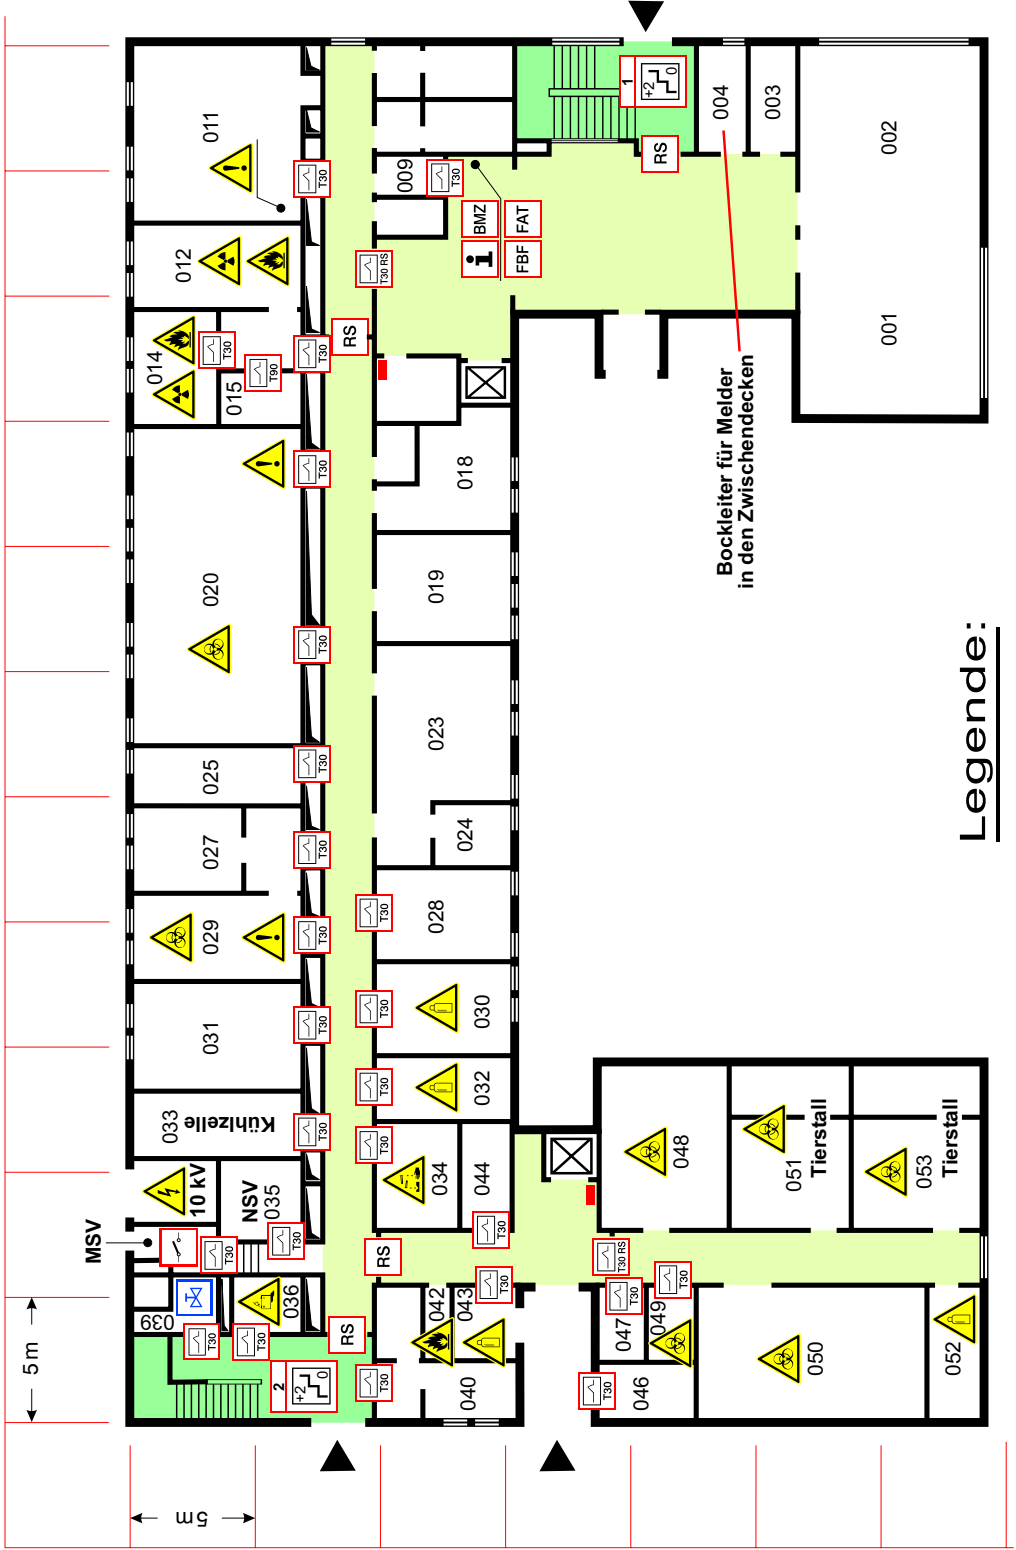




Legende:

- ▲ Eingang
- i Feuerwehr-Info- u. Bediensystem
- BMZ Brandmeldezentrale
- FBF Feuerwehr-Bedienfeld
- FAT Feuerwehr-Anzeigetafel
- Treppenanlage
- Fluchtweg (Laufzone)
- Treppe (geschützt)
- RS Rauchschutztür
- T30-Tür
- T30-RS-Tür
- Elektrische Trennstelle
- Wasserhahnhahn
- Steuerschrank Aufzug



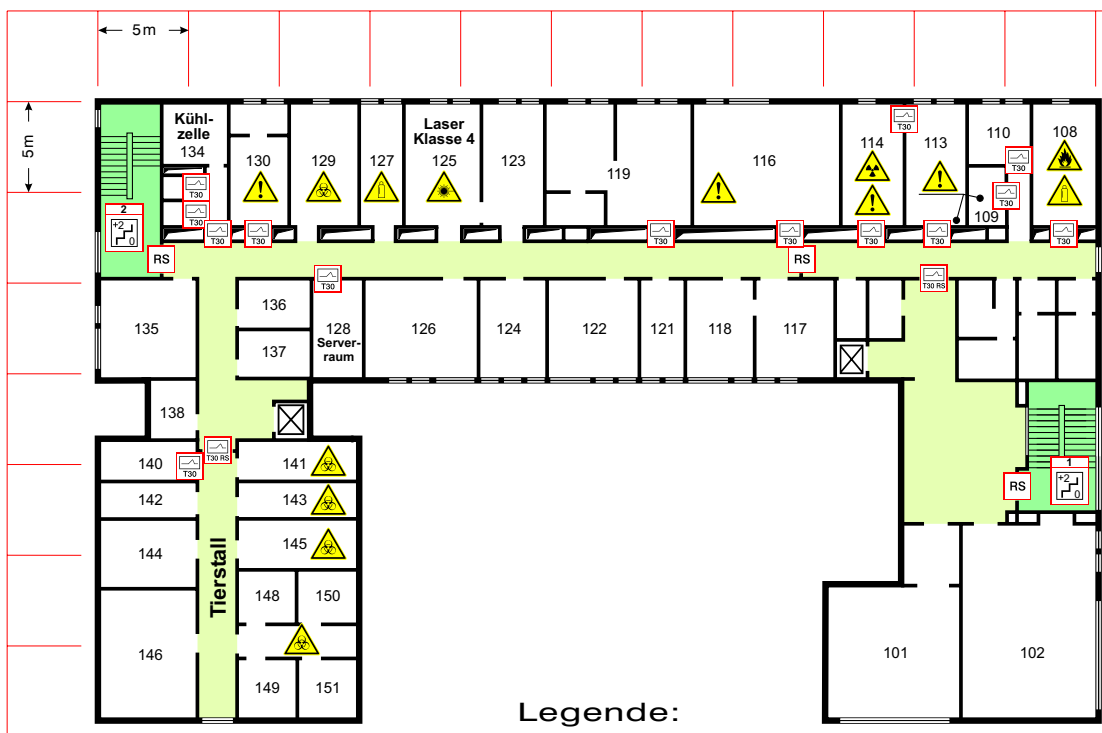
Legende:

- ▲ Druckgasflaschen in Sicherheitsschränken
- ▲ Brennbare Stoffe in Sicherheitsschränken
- ▲ Hochspannung
- ▲ Radioaktive Stoffe in Kleinmengen in Sicherheitsschränken
- ▲ Laugen, Säuren, brennbare Stoffe in Kleinmengen in Sicherheitsschränken
- ▲ Ätzende Stoffe in Kleinmengen in Sicherheitsschränken
- ▲ Warnung vor Gefahr durch Batterien
- ▲ Warnung vor Biogefährdung







ERDGESCHOSS

- Musterinstitut -
99999 Musterstadt









Stand: 09/2009



Legende:

-  Treppenanlage
-  Fluchtweg (Laufzone)
-  Treppe (geschützt)
-  Rauchschtztür
-  T30-Tür
-  T30-RS-Tür

Legende:

-  Druckgasflaschen in Sicherheitsschränken
-  Radioaktive Stoffe in Kleinstmengen in Sicherheitsschränken
-  Warnung vor Laserstrahl
-  Brennbare Stoffe in Kleinstmengen in Sicherheitsschränken
-  Laugen, Säuren, brennbare Stoffe in Kleinstmengen in Sicherheitsschränken
-  Warnung vor Biogefährdung
-  Hochspannung
-  Ätzende Stoffe in Kleinstmengen in Sicherheitsschränken

1. OBERGESCHOSS










- Institutsgebäude BIOLOGIE -
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Stand: 05/2008

Ingenieurbüro für Brand- und Explosionsschutz
Am Wächterberg 15, 07338 Kaulsdorf, Tel. (03 67 33) 3 25 95



Legende:

-  Treppenanlage
-  Fluchtweg (Laufzone)
-  Treppe (geschützt)
-  Treppe (ungeschützt)
-  Rauchschutztür
-  T30-Tür
-  T90-Tür
-  T30-RS-Tür
-  Druckgasflaschen in Sicherheitsschränken

2. OBERGESCHOSS	
- Institutsgebäude BIOLOGIE - Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	
Stand:	05/2008
Ingenieurbüro für Brand- und Explosionsschutz Am Wächterberg 15, 07338 Kaulsdorf, Tel. (03 67 33) 3 25 95	